

Інструкції з техніки безпеки

| Позначки | Опис |
|---|--|
|  DANGER НЕБЕЗПЕКА | Вказує на небезпеку з високим рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, призведе до смерті або серйозної травми. |
|  CAUTION ЗАГРОЗА | Обережно, небезпека ураження електричним струмом. |
|  WARNING ОБЕРЕЖНО | Вказує на небезпеку із середнім рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може привести до смерті або серйозної травми. |
|  CAUTION ЗАГРОЗА | Вказує на небезпеку з низьким рівнем ризику, яка, якщо її не уникнути, може привести до травми легкого або середнього ступеня тяжкості. |
|  NOTICE УВАГА | Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо її не уникнути, може привести до пошкодження обладнання, втрати даних, погрішення продуктивності або отримання непередбачуваних результатів. Позначка ПРИМІТКА використовується для позначення дій, які не пов'язані з травмами. |



- Перед встановленням, експлуатацією та технічним обслуговуванням обладнання прочитайте та дотримуйтесь інструкцій з монтажу та інструкцій з техніки безпеки.
- Персонал, який буде встановлювати або обслуговувати обладнання EcoFlow, повинен пройти ретельну підготовку, розуміти всі необхідні заходи безпеки і вміти правильно виконувати всі операції.
- Персонал, який буде встановлювати, експлуатувати та обслуговувати обладнання, включаючи операторів, навчений персонал та спеціалістів, повинен мати місцеву національну кваліфікацію, необхідну для виконання спеціальних робіт, таких як високовольтні роботи, робота на висоті та експлуатація спеціального обладнання.
- Перед підключенням кабелів переконайтесь, що обладнання не пошкоджене. Це може привести до ураження електричним струмом або пожежі.
- Перед встановленням, експлуатацією та обслуговуванням обладнання завжди відключайте його від будь-якого джерела живлення.
- Перед будь-якими операціями використовуйте відповідні засоби індивідуального захисту (ЗІЗ).

Інвертор

Накладна кришка


Накладна кришка

Розподільна коробка акумуляторної батареї

Акумуляторний блок

Акумуляторний блок


Акумуляторний блок

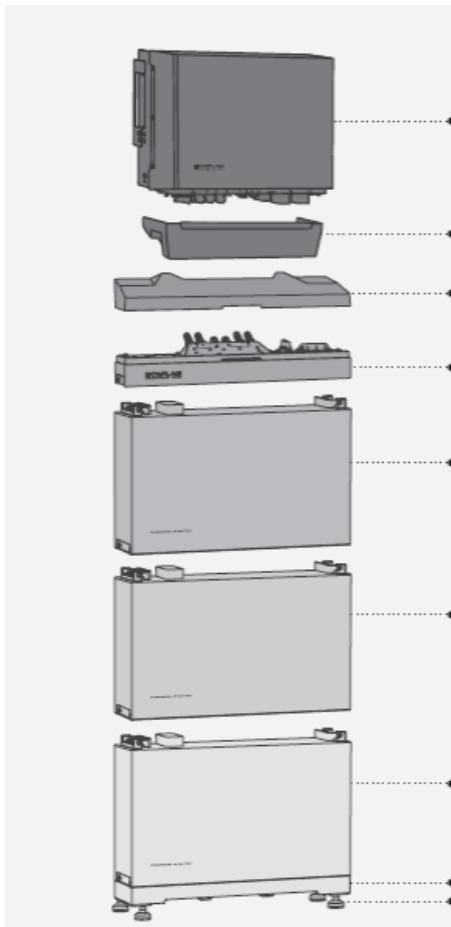

Підставка для акумуляторної батареї
Регульовані ніжки

Підготовка інструментів та обладнання

•НЕОБХІДНІ ІНСТРУМЕНТИ

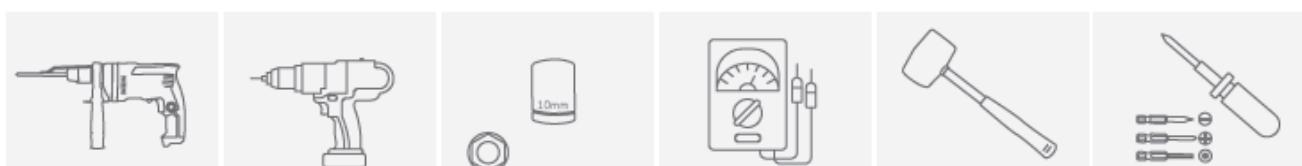

Перфоратор
(зі свердлом 8 мм)


Електрична викрутка

Торцевий ключ на
10 мм

Мультиметр
(Вимірювання
напруги постійного
струму
діапазон ≥ 1000 В
постійного струму)

Киянка

Викрутка
(PH3)

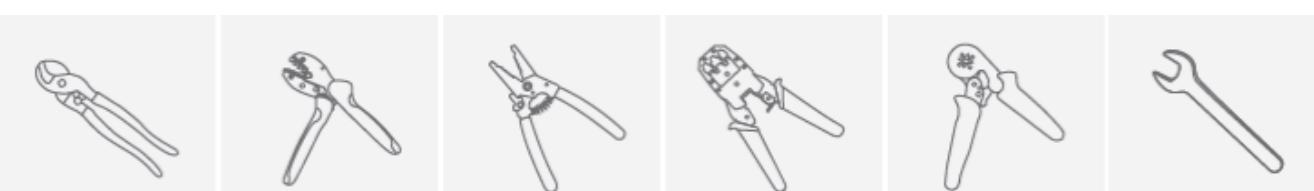

Кабелеріз

Кабелеріз

Стріппер для
зачистки дротів

Стріппер для
зачистки дротів

Обтискний інструмент
(для трубчастих клем)

Ключ
(14 мм)



Маркер.

Сталева рулетка

Кабельні стяжки

• ДОДАТКОВІ ІНСТРУМЕНТИ



Пилосос

Захисні окуляри

Захисне взуття

Захисні рукавички

Протипилова маска


Що входить до складу пристрою?

NOTICE


УВАГА

- Перед розпакуванням перевірте зовнішню упаковку на наявність пошкоджень, таких як дірки та тріщини, а також перевірте модель обладнання. У разі виявлення будь-яких пошкоджень не розпаковуйте упаковку і якомога швидше зв'яжіться з постачальником.
- Після розпакування перевірте цілісність і комплектність поставки. У випадку відсутності або пошкодження будь-якого елемента, зверніться до постачальника.
- Рекомендується зберегти оригінальну упаковку для подальших потреб.

- ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОРНИЙ БЛОК ECOFLOW POWEROCEAN

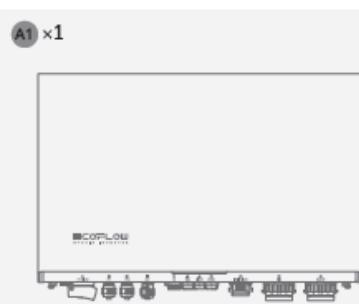

Гібридний інвертор EcoFlow PowerOcean

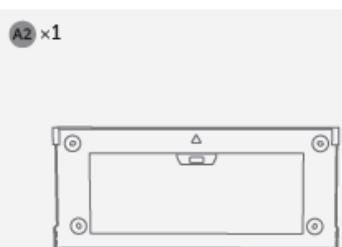

Монтажний кронштейн




Накладна кришка




Розумний лічильник




PV клеми



Комунаційна клема



Роз'єм для підключення до мережі



Роз'єм для підключення до електромережі



Резервний роз'єм



Розпірний болт / дюбелль (M6*60)





Гвинти (M5*12)




Інструмент для розбирання та збирання




OT клема

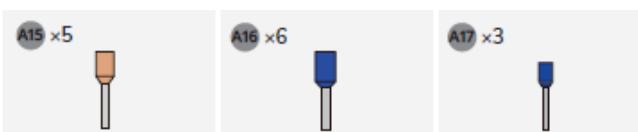Трубчаста клема (Для дроту типу 10AWG/6mm²)Трубчаста клема (Для дроту типу 22AWG/0,5 mm²)Трубчаста клема (Для дроту типу 18AWG/1mm²)Трубчаста клема (Для дроту типу 26AWG/0,25 mm²)

- АКУМУЛЯТОРНИЙ БЛОК ECOFLOW POWEROCEAN LFP

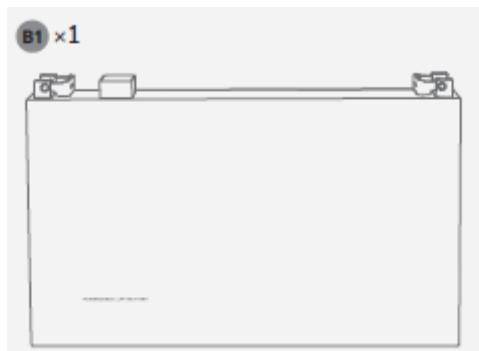

Акумуляторний блок EcoFlow PowerOcean LFP



Т-подібний кріпильний
елемент для
акумулятора (M6)

L-подібний кріпильний
елемент для
акумулятора




Розпірний болт (M6*60)




Гвинти (M5*12)


- РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ECOFLOW POWEROCEAN

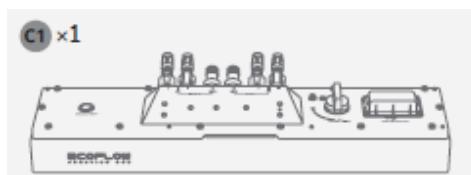


Розподільна коробка акумуляторної батареї

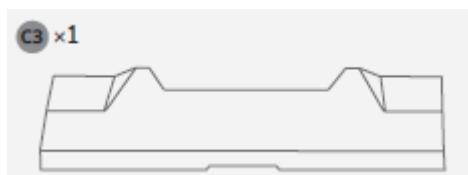


Накладна кришка

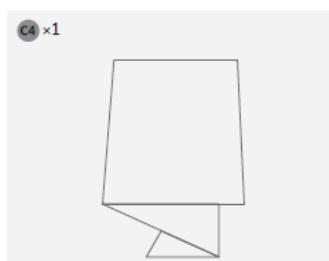

Шаблон для розмітки

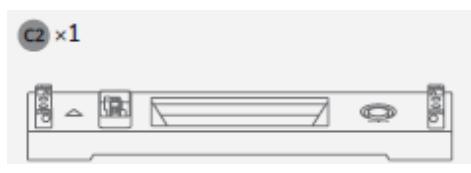


Клеми акумулятора



Комунікаційна клема



Розпірний болт (M6*60)




Гвинти (M5*12)




Регульовані ніжки




OT клема



Комунікаційна
клема CAN



Кабелі живлення
акумуляторної батареї
(1,5 м)



Кабель комунікації з
акумуляторною батареєю (1,5
м)

Монтаж системи

Вимоги до середовища встановлення

NOTICE


- Умови монтажу та експлуатації повинні відповідати відповідним міжнародним, національним і місцевим стандартам для літієвих акумуляторних батарей, а також місцевим законам і правилам.

УВАГА

WARNING

ЗАГРОЗА

- У разі встановлення обладнання в гаражі тримайте його подалі від проїзної частини.
- Монтажна конструкція, на якій встановлюється обладнання, повинна бути вогнестійкою. Не встановлюйте обладнання на легкозаймистих будівельних матеріалах.
- Переконайтесь, що поверхня для встановлення достатньо міцна, щоб витримати вагу обладнання.

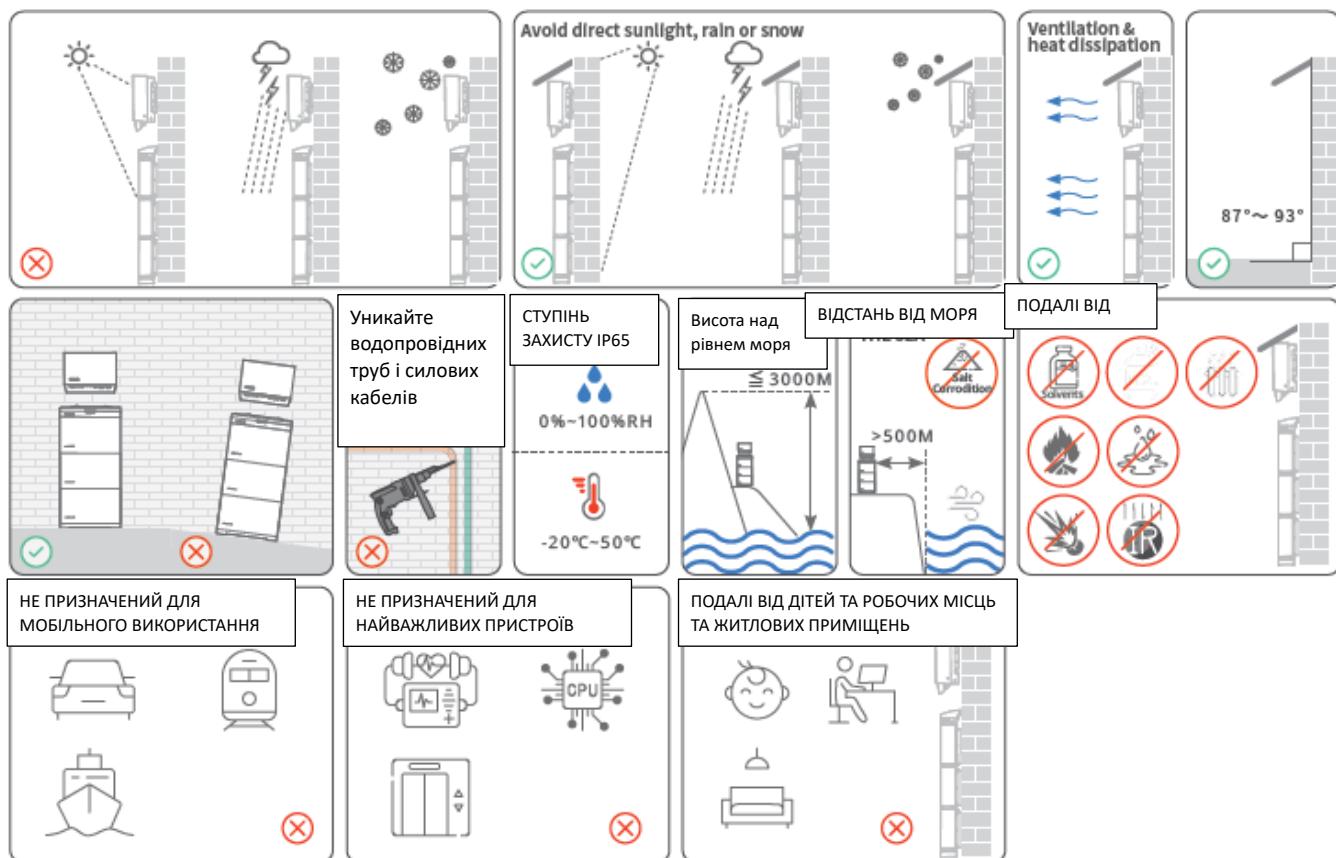

Вимоги до місця встановлення

NOTICE


- Залиште достатньо вільного простору навколо обладнання, аби забезпечити достатній простір для встановлення та розсіювання тепла.

УВАГА

WARNING

ЗАГРОЗА

- Переконайтесь, що з обох акумуляторних боків достатньо місця для полегшення затягування гвинтів на боковій стороні батареї.
- У разі встановлення двох комплектів акумуляторних батарей (кількість акумуляторних блоків > 4) переконайтесь, що мінімальна відстань між двома комплектами батарей становить 400 мм.

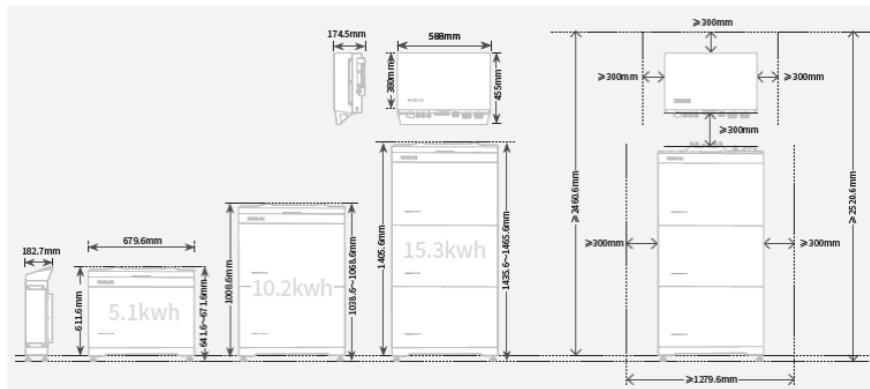

Встановлення акумуляторної батареї

DANGER

- Під час свердління отворів уникайте водопровідних труб і силових кабелів, замурованих у стіні та під підлогою.
- Під час свердління отворів захищайте основу акумуляторної батареї від стружки або пилу.
- Для переміщення акумуляторної батареї залучти достатню кількість персоналу (двоє або більше), аби уникнути травмування людей та пошкодження акумуляторної батареї.
- Під час переміщення акумуляторної батареї тримайте її за ручки зверху акумуляторного модуля.
- (Додатково) За потреби встановіть на основу регульовані ніжки, що входять до комплекту постачання. Потім ви можете відрегулювати ніжки та перевірити рівень на основі, щоб переконатися, що основа розміщена горизонтально, закрутіть гайки чотирьох ніжок зверху, щоб зафіксувати їх.

НЕБЕЗПЕКА


CAUTION

ОБЕРЕЖНО

NOTICE


УВАГА

• З РЕГУЛЬОВАНИМИ НІЖКАМИ

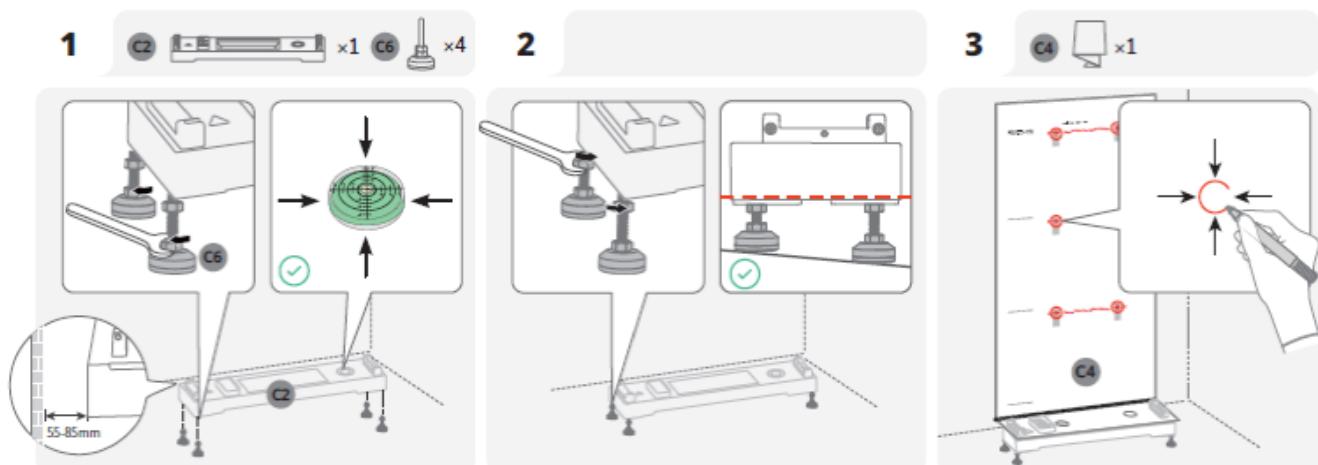


• БЕЗ РЕГУЛЬОВАНИХ НІЖОК

1 C2  x1 C4  x1

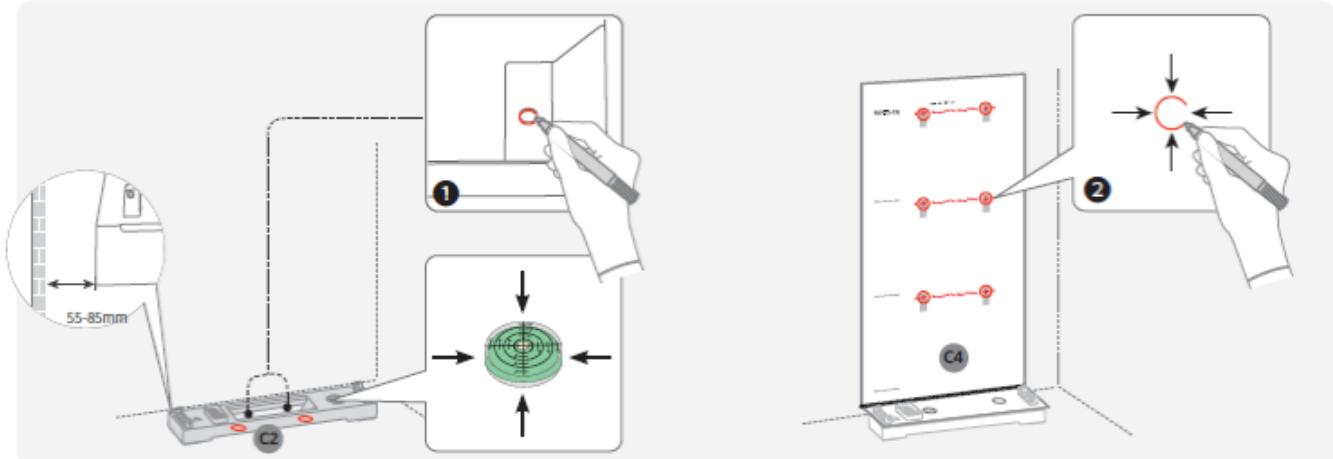




2 A2  x1

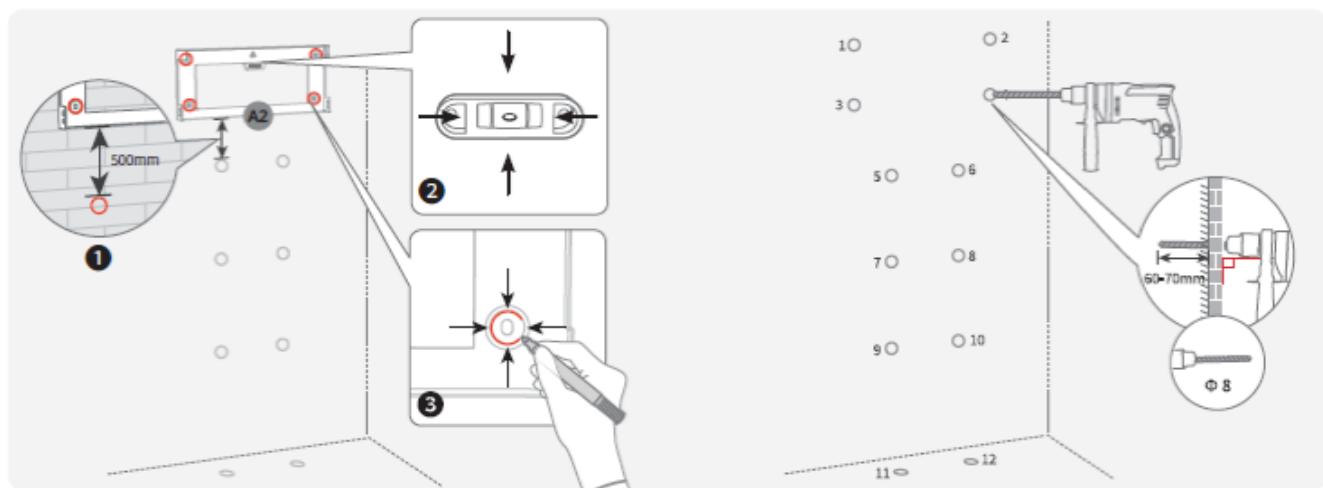


3 A10  x2

4 B1  x1 B2  x2 B3  x4

5 A10  x2 B3  x4

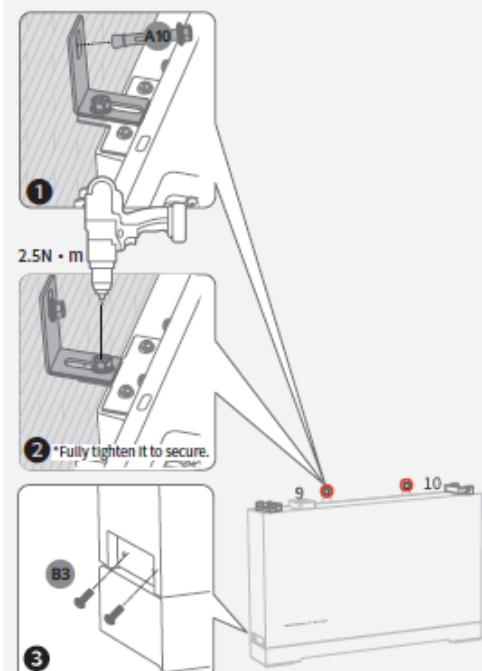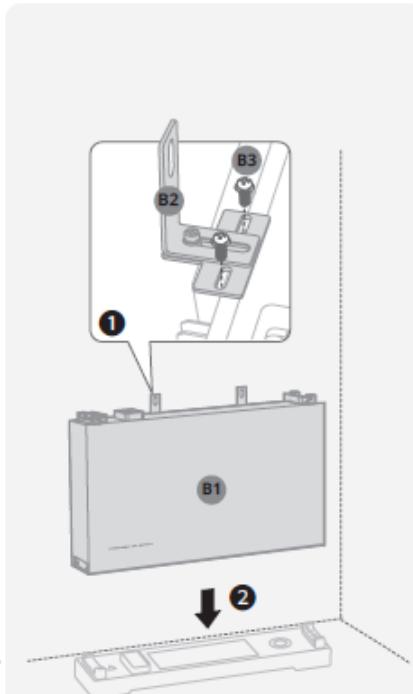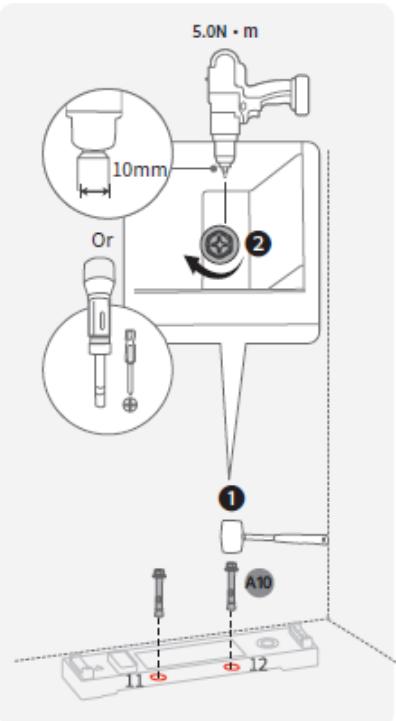

6 C1  x1 B3  x4

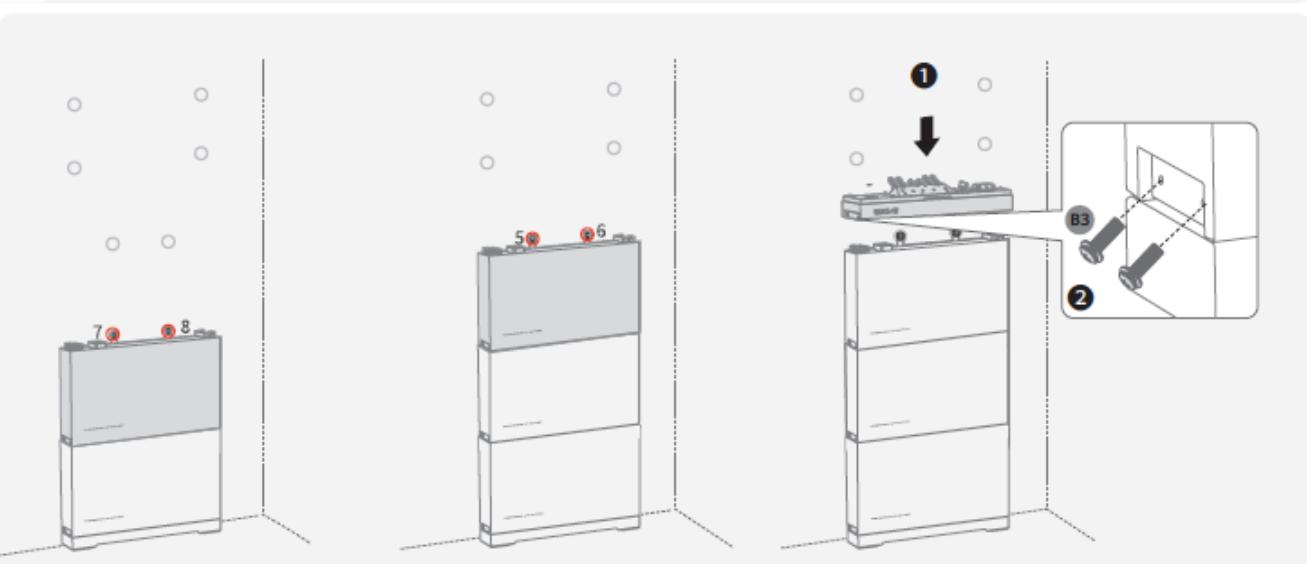


Монтаж інвертора


NOTICE

Встановлюйте інвертор вертикально або з нахилом назад (<30°), щоб полегшити відведення тепла від інвертора.

УВАГА

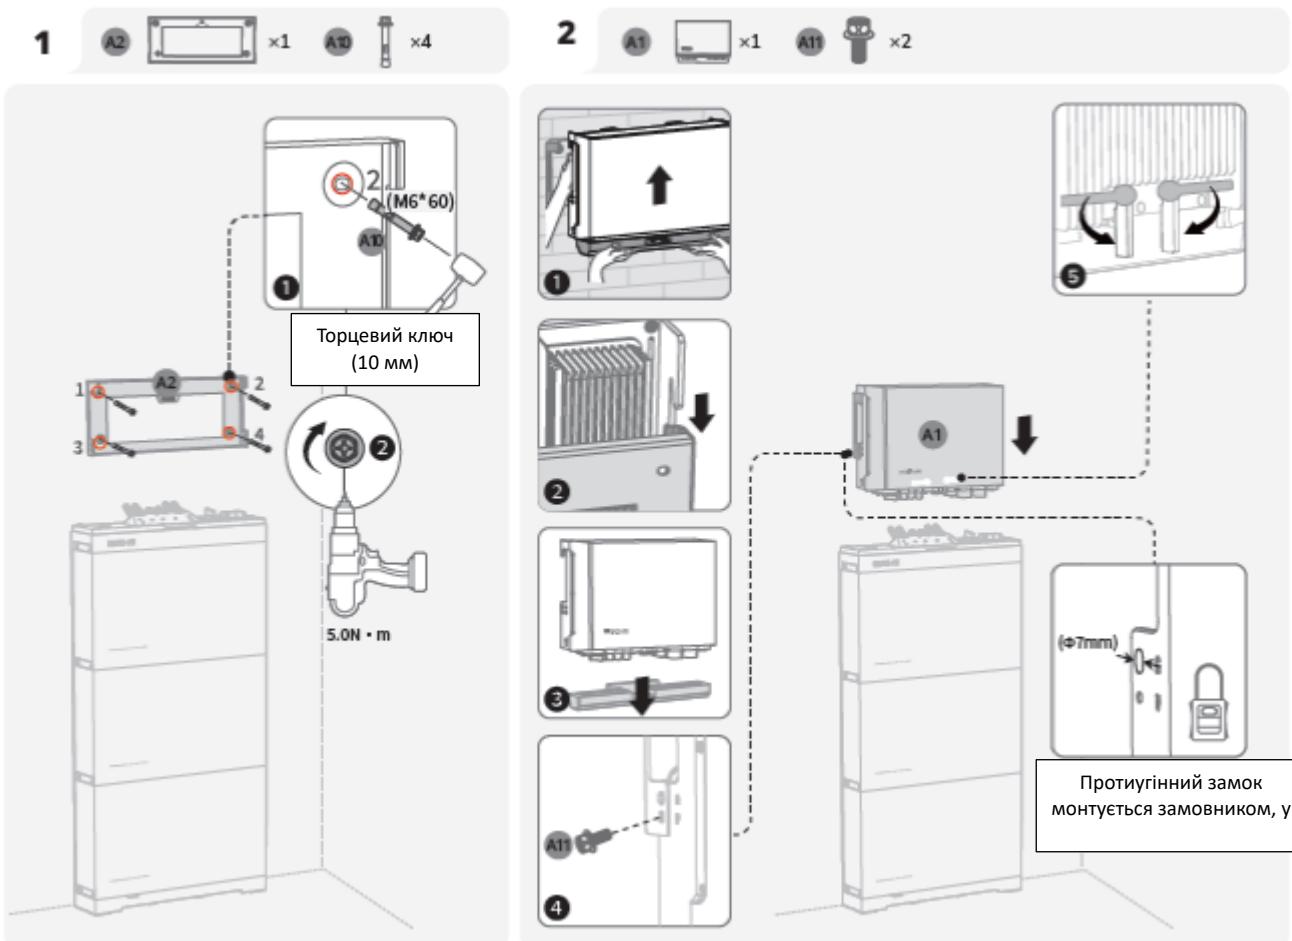

Загальний огляд системи

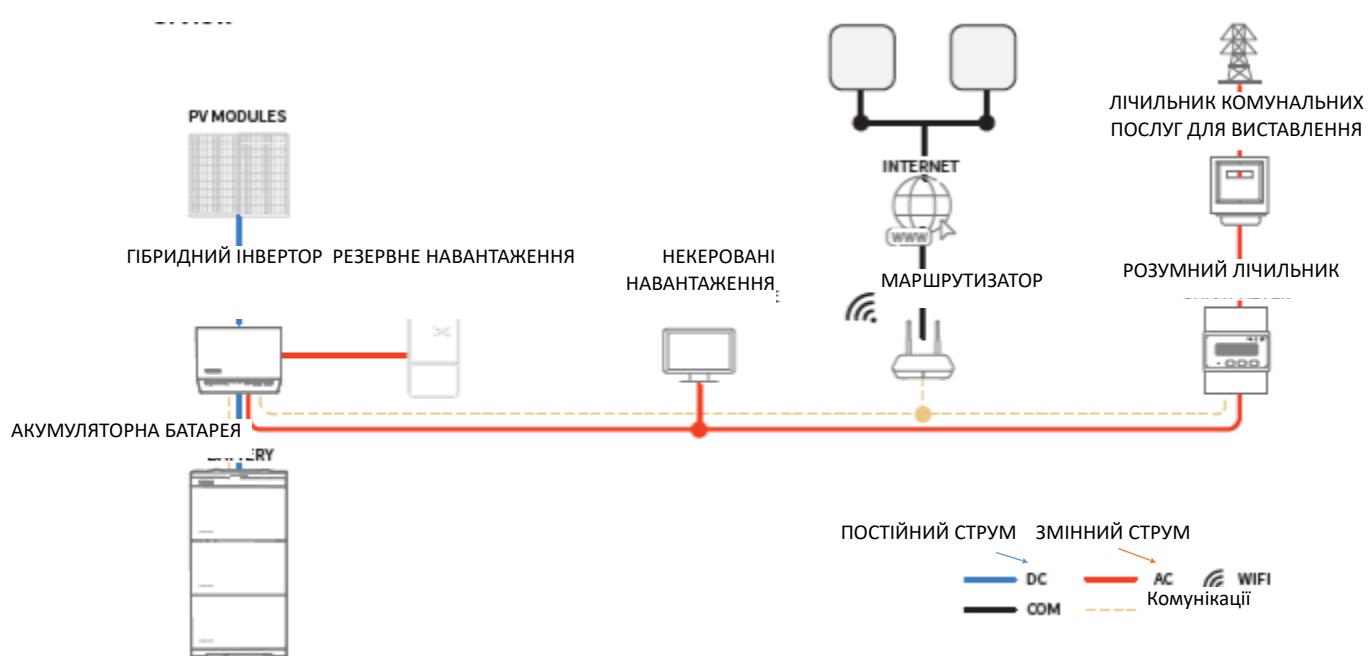

Електричне під'єднання


CAUTION

- УСІ електричні підключення повинні виконуватися професійно підготовленим і сертифікованим електриком.
- Будь ласка, використовуйте кабелі, які відповідають місцевим стандартам сертифікації.

ОБЕРЕЖНО

NOTICE

УВАГА

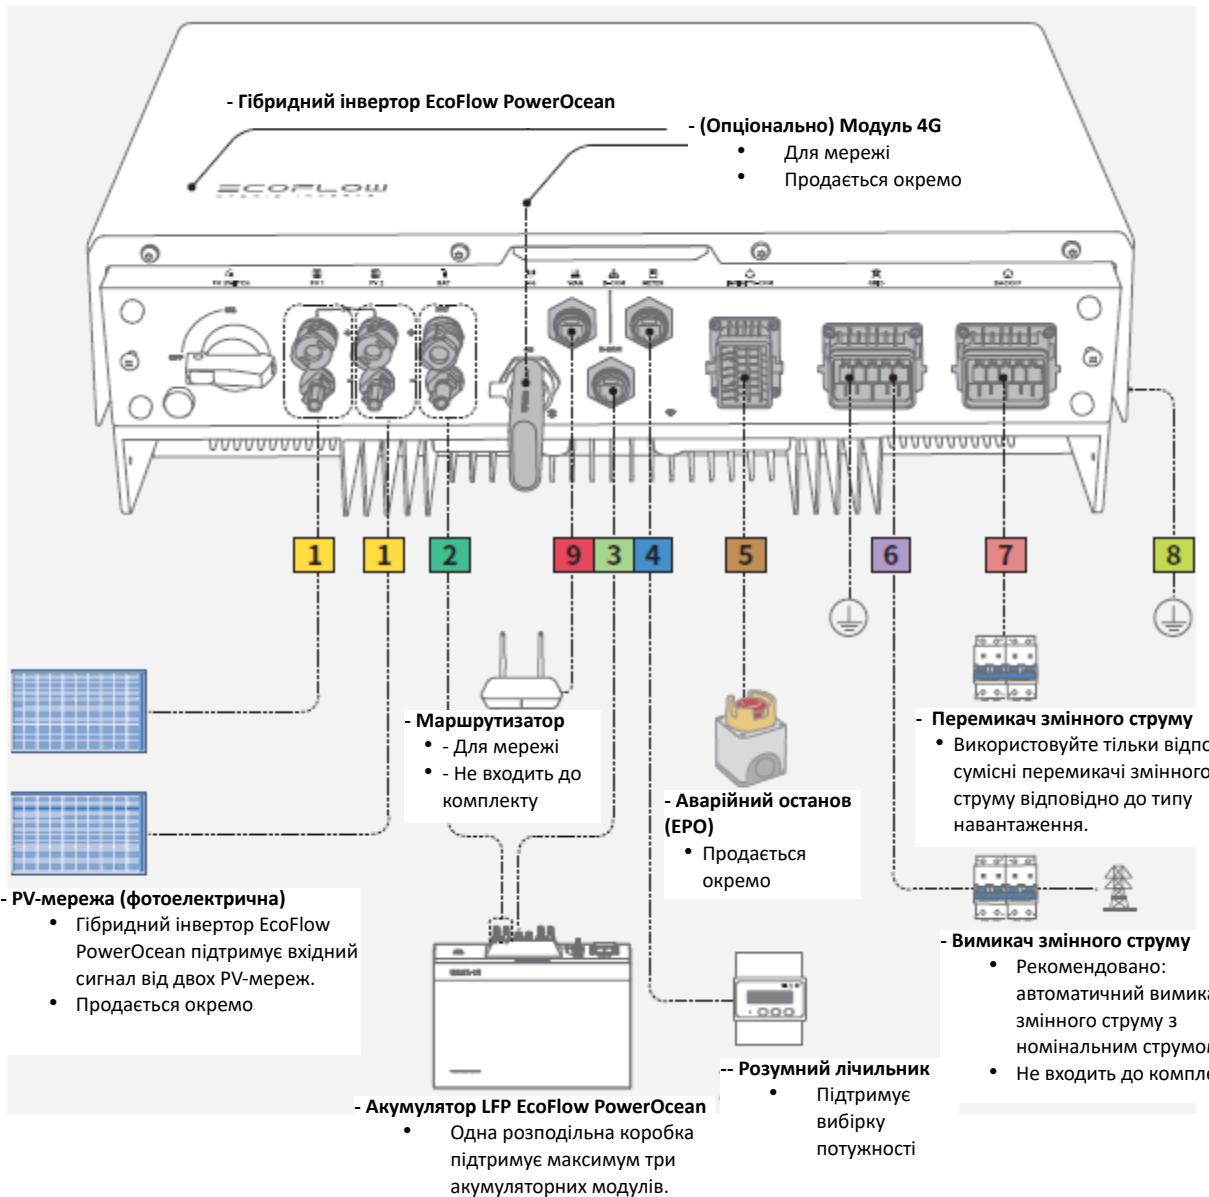

ЛЕГЕНДА

Вхідний кабель для PV фотоелектричних систем

Площа поперечного перерізу провідника: 4 mm² з номінальною напругою більше або дорівнює 1000 В ПОСТИЙНОГО СТРУМУ

Кабель живлення акумуляторної батареї

Площа поперечного перерізу провідника: 4 mm² з номінальною напругою більше або дорівнює 1000 В постійного струму

Кабель зв'язку акумуляторної батареї з ызоляцыю

CAT 5E 8*0,2 mm²

Комуникаційний кабель для розумного лічильника

CAT 5E 8*0,2 mm²

Комуникаційний кабель СОМ-терміналу-ЕРО

Екранована вита пара 2*0,5mm²

Мережевий кабель

від 4 mm² до 6 mm²

Резервний кабель

від 4 mm² до 6 mm²

Кабель заземлення

6 mm²


Мережевий кабель

Підключення РЕ заземлювальних кабелів

NOTICE

- Переконайтесь, що заземлювальний кабель надійно підключений

УВАГА

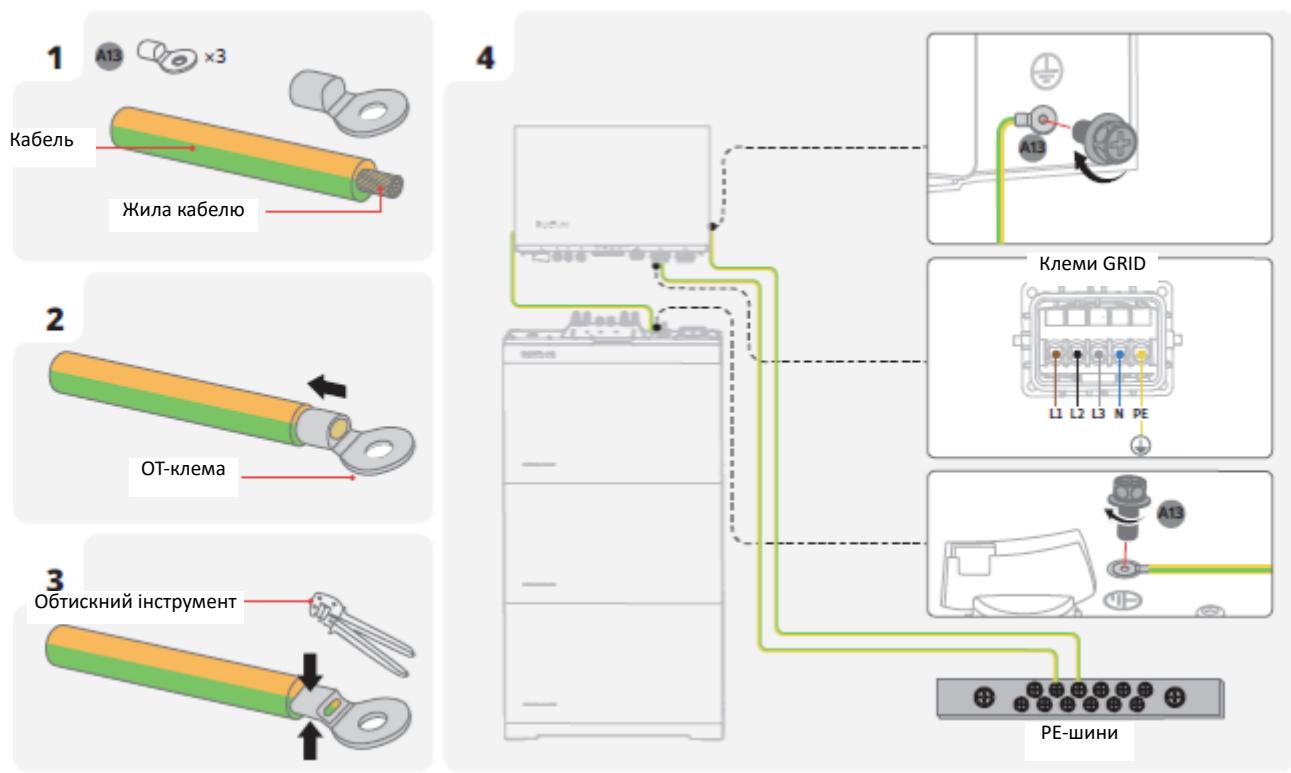

Підключення вхідних PV фотоелектричних кабелів


DANGER

НЕБЕЗПЕКА

- Перед підключенням вхідних фотоелектричних кабелів переконайтесь, що перемикач змінного струму, підключений до інвертора, і перемикач фотоелектричних модулів на інверторі вимкнені. Невиконання цієї вимоги може привести до ураження електричним струмом.
- Під впливом сонячного світла фотоелектрична стрічка генерує смертельно високу напругу. Перед підключенням живлення постійного струму від'єднайте фотоелектричний кабель від фотоелектричної стрічки.
- Перед підключенням переконайтесь, що полярність виходу фотоелектричної батареї відповідає символам «PV+»/«PV-».
- Перед підключенням вхідних фотоелектричних кабелів переконайтесь, що імпеданс між позитивною/негативною клемами фотоелектричної батареї та землею перевищує 1 МОм. Не заземлюйте позитивний/негативний отвір фотоелектричної батареї.
- Під час роботи інвертора не дозволяється виконувати роботи на вхідних кабелях фотоелектричних модулів, наприклад, підключати або відключати фотоелектричну лінію або фотоелектричний модуль у фотоелектричній лінії. Це може привести до ураження електричним струмом.
- У разі, якщо до вхідної клеми інвертора не підключено жодної фотоелектричної ланцюга, не знімайте захисний ковпачок з вхідної клеми інвертора. Це може вплинути на ступінь захисту інвертора.
- Переконайтесь, що максимальна напруга постійного струму та максимальний струм короткого замикання будь-якої лінії не перевищують допустимих значень, зазначених у розділі "Технічні параметри" посібника користувача.
- Для того, щоб уникнути несправностей, не підключайте до інвертора фотоелектричні модулі, які мають ризик витоку струму, до інвертора.
- Для того, щоб уникнути пошкодження інвертора блискавкою, рекомендується додати перемикач захисту від перенапруги в розподільній коробці фотоелектричних модулів.
- До кожного ланцюга необхідно підключити однакову кількість послідовно з'єднаних фотоелектричних модулів.
- Після того, як позитивний і негативний роз'єми зафіксуються на своїх місцях, злегка потягніть вхідні фотоелектричні кабелі назад, аби переконатися, що вони надійно з'єднані.
- Не рекомендується підключати різні марки або моделі фотоелектричних модулів до одного ланцюга MPPT, а також підключати фотоелектричні модулі різної орієнтації або з різним кутом нахилу до одного ланцюга фотоелектричних модулів.

NOTICE

УВАГА

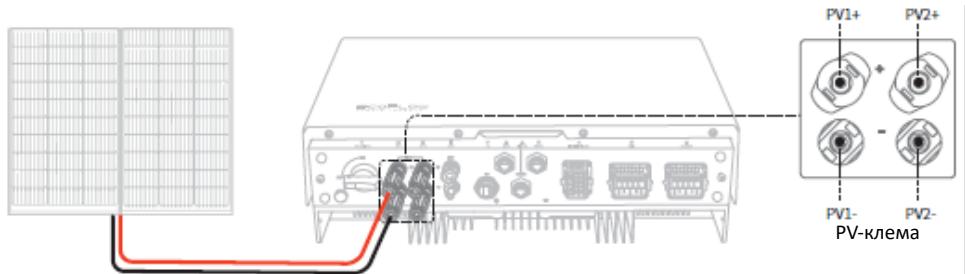

Переведіть мультиметр у режим постійного струму, аби виміряти напругу на вході постійного струму. У разі від'ємного значення напруги, входна полярність фотоелектричних модулів є неправильною і потребує корекції. У разі, якщо напруга перевищує 1000 В, занадто багато фотоелектричних модулів підключено до однієї лінії. Видаліть деякі фотоелектричні модулі.


У випадку, якщо вхідний фотоелектричний кабель підключено у зворотному порядку і перемикач PV SWITCH встановлено в положення ON, не вимикайте його відразу і не підключайте знову позитивний і негативний роз'єми. Це може привести до пошкодження пристроя. Дочекайтесь ночі, коли сонячне випромінювання зменшиться і струм фотоелектричної лінії впаде нижче 0,5 А. Потім встановіть перемикач PV SWITCH в положення OFF, від'єднайте позитивний і негативний роз'єми і виправте полярність вхідних кабелів фотоелектричних модулів.

ЗНЯТТЯ КЛЕМИ PV

WARNING

- Перед тим, як від'єднати позитивний і негативний роз'єми, переконайтесь, що перемикач PV SWITCH вимкнено.

ЗАГРОЗА

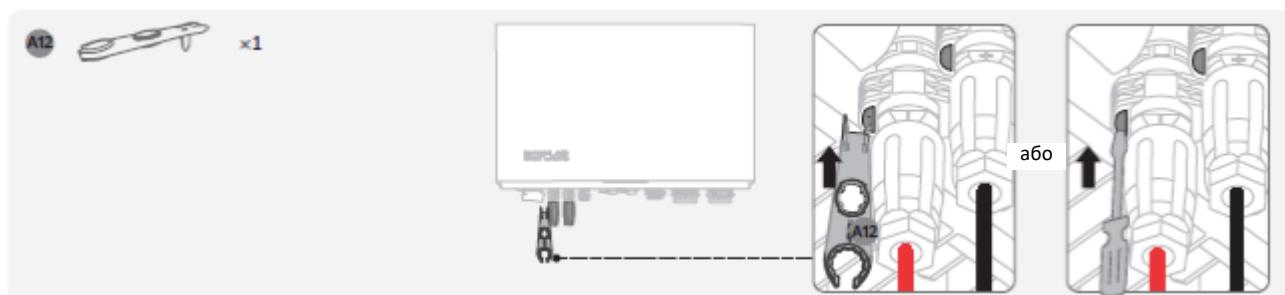

Підключення кабелів GRID

CAUTION**ОБЕРЕЖНО**

- Перед монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням обладнання завжди відключайте його від будь-якого джерела живлення.
- Не підключайте навантаження між інвертором та вимикачем змінного струму, який безпосередньо підключений до інвертора.
- Заземліть отвір заземлення роз'єму GRID та корпус обладнання.
- Не підключайте роз'єм GRID до клеми BACKUP інвертора.
- Для роботи інвертора не потрібен додатковий пристрій захисту від витоку струму, будь ласка, встановіть додатковий пристрій захисту від витоку струму згідно з місцевими нормами.

NOTICE**УВАГА**


L1 - лінія а-фази 1

L2 - лінія b-фази 2


L3 - лінія с-фази 3

N - нульовий провід

PE - провід заземлення

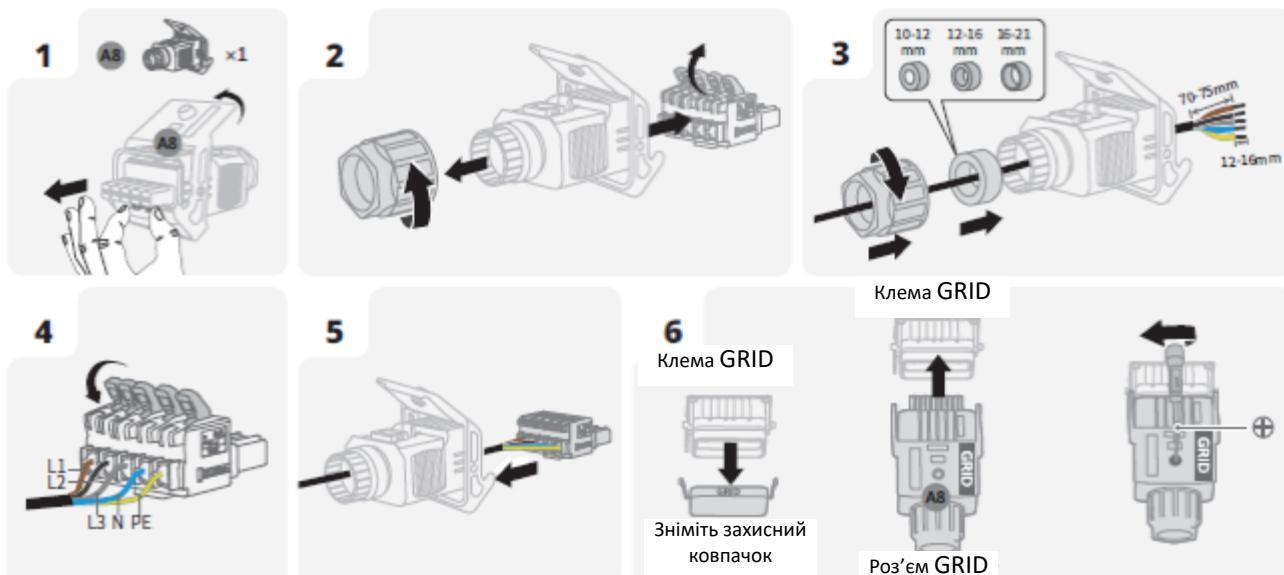П'ЯТИЖИЛЬНИЙ ДРІТ (L1, L2, L3, N, PE)**Підключення кабелів BACKUP (резервного копіювання)****CAUTION****ОБЕРЕЖНО**

- Перед монтажем, експлуатацією та технічним обслуговуванням обладнання завжди відключайте його від будь-якого джерела живлення.
- Не підключайте роз'єм BACKUP до клеми GRID інвертора.
- Не рекомендується підключати до клеми BACKUP навантаження з високою пусковою потужністю, наприклад, пилосос, кондиціонер тощо.

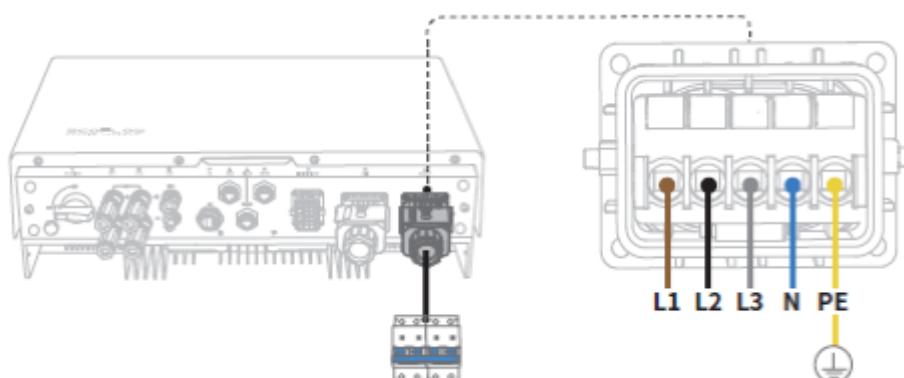

L1 - лінія а-фази 1


L2 - лінія b-фази 2

L3 - лінія с-фази 3

N - нульовий провід

PE - провід заземлення

П'ятижильний дріт (L1, L2, L3, N, PE)

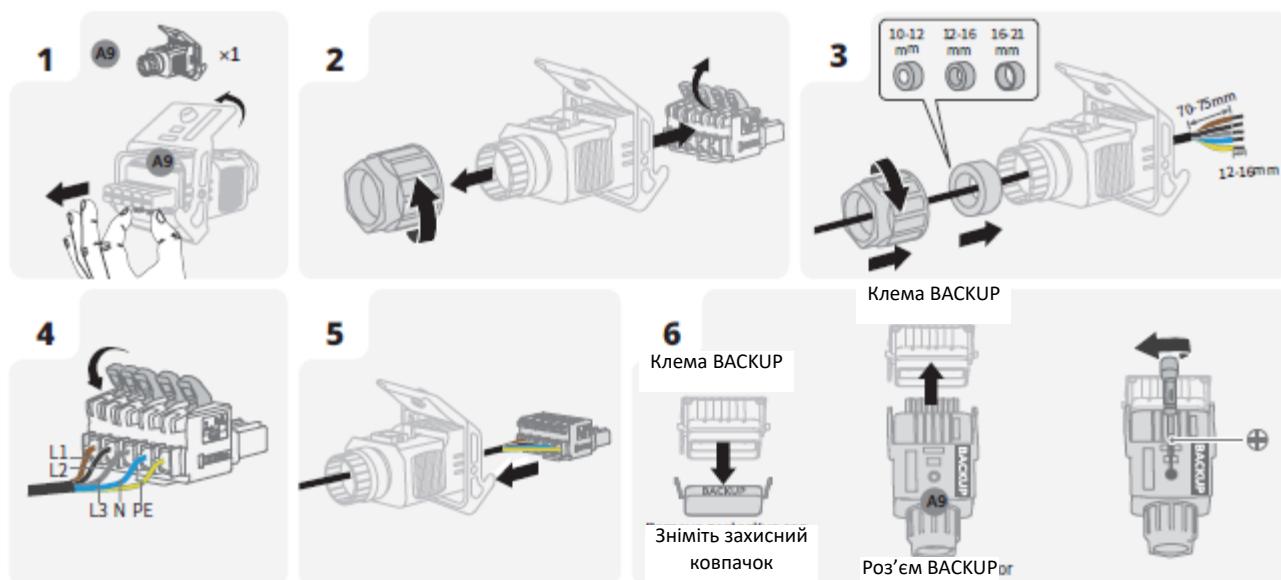

Підключення кабелів живлення акумуляторної батареї

DANGER


- Перш ніж від'єднати клеми акумуляторної батареї, ви ПОВИННІ встановити перемикач BATTERY SWITCH у верхній частині розподільної коробки в положення OFF, потім натиснути і утримувати кнопку BATTERY ON/OFF на правій стороні розподільної коробки протягом 10 секунд, доки не згасне індикатор.
- Обидва кінці плюсового кабелю є плюсовими роз'ємами. Обидва кінці мінусового кабелю є мінусовими роз'ємами.

НЕБЕЗПЕКА

CAUTION

ОБЕРЕЖНО


Додатково (опційно)

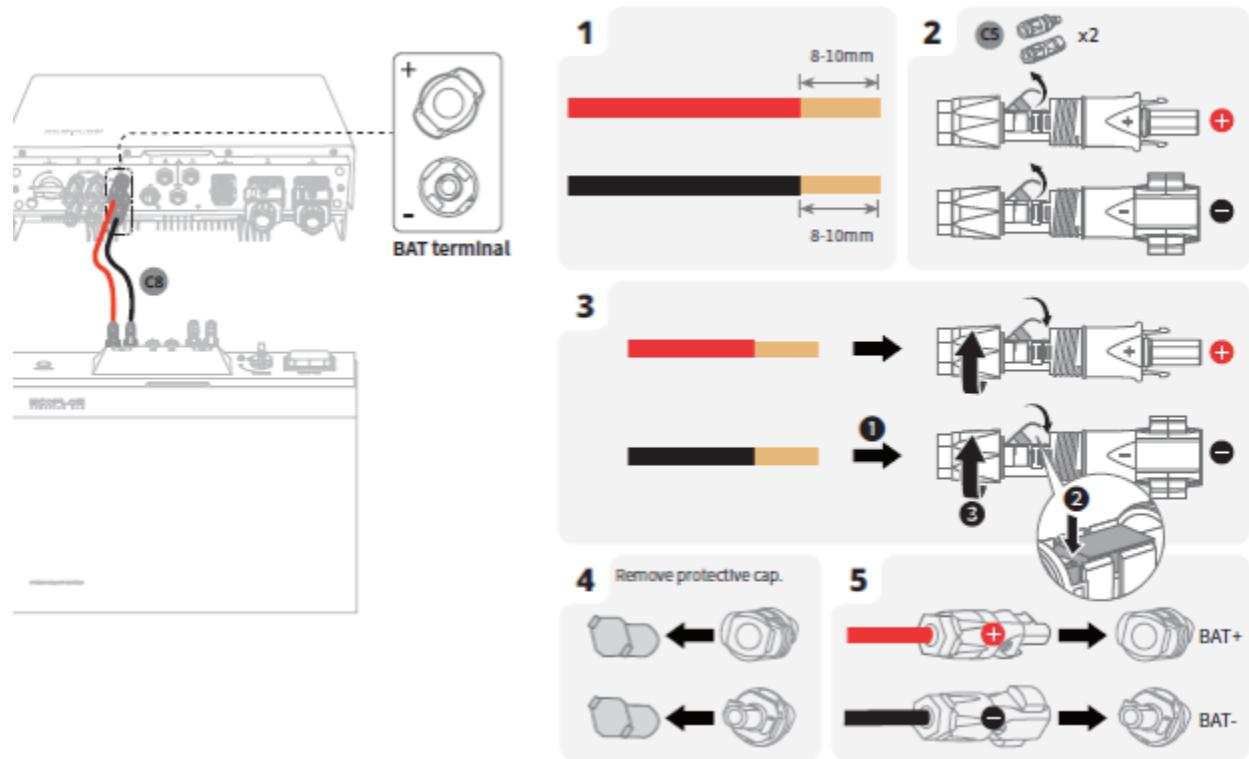


Підключення комунікаційних кабелів акумуляторної батареї

NOTICE**УВАГА**

- На обох кінцях комунікаційного кабелю акумуляторної батареї потрібні роз'єми.
- Рекомендується використовувати COM1 для зв'язку між інвертором та акумуляторною батареєю, COM2 - для паралельного зв'язку з акумуляторною батареєю.

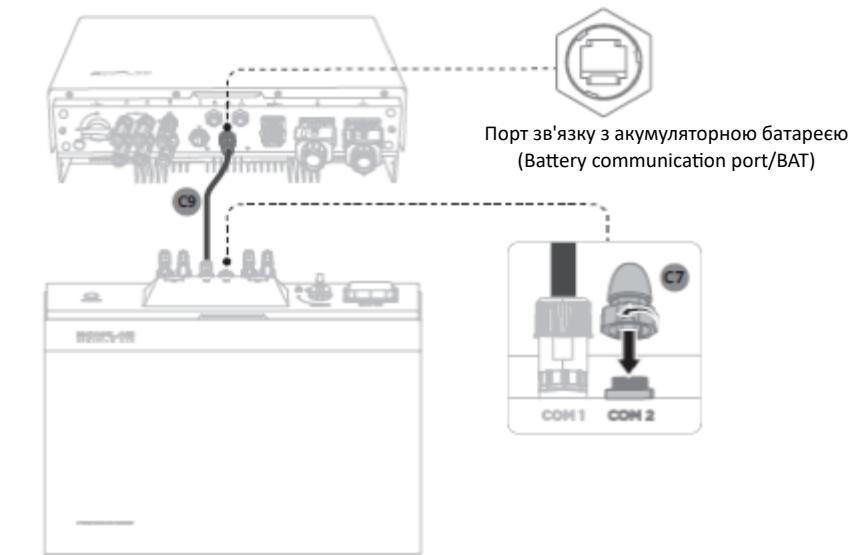

Додатково (опційно)

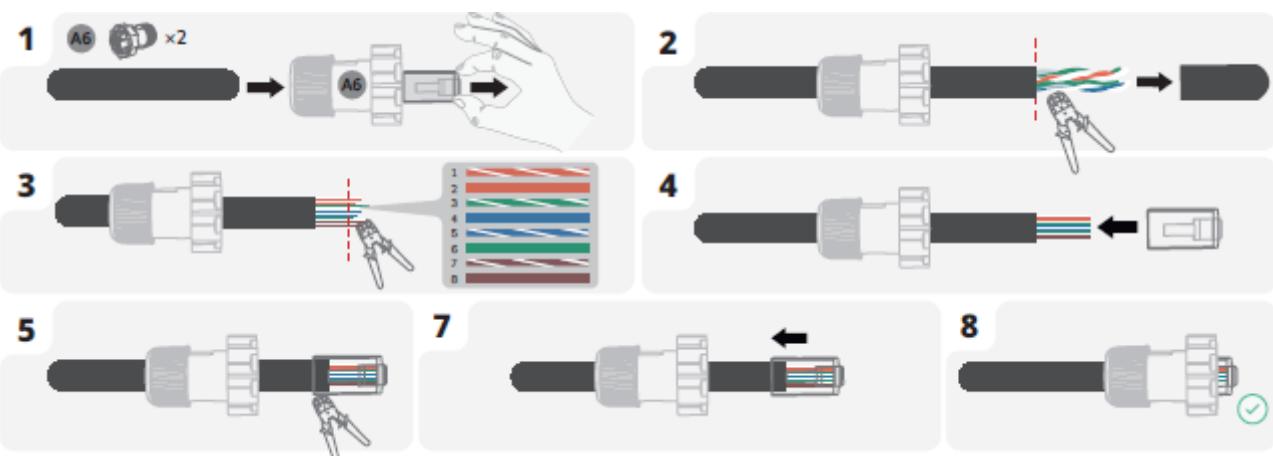



Підключення комунікаційного роз'єму

NOTICE

УВАГА

- СОМ-термінал підтримує підключення логічного інтерфейсу. Логічний інтерфейс вимагається деякими місцевими Логічний інтерфейс вимагається деякими місцевими нормами, які можуть управлятися простим перемикачем або контактором.
- Коли перемикач закритий, інвертор може працювати в нормальному режимі. інвертор зменшить свою активну потужність до нуля протягом 5 секунд.
- Виводи 14 і 16 СОМ-роз'єму використовуються для підключення логічного інтерфейсу.

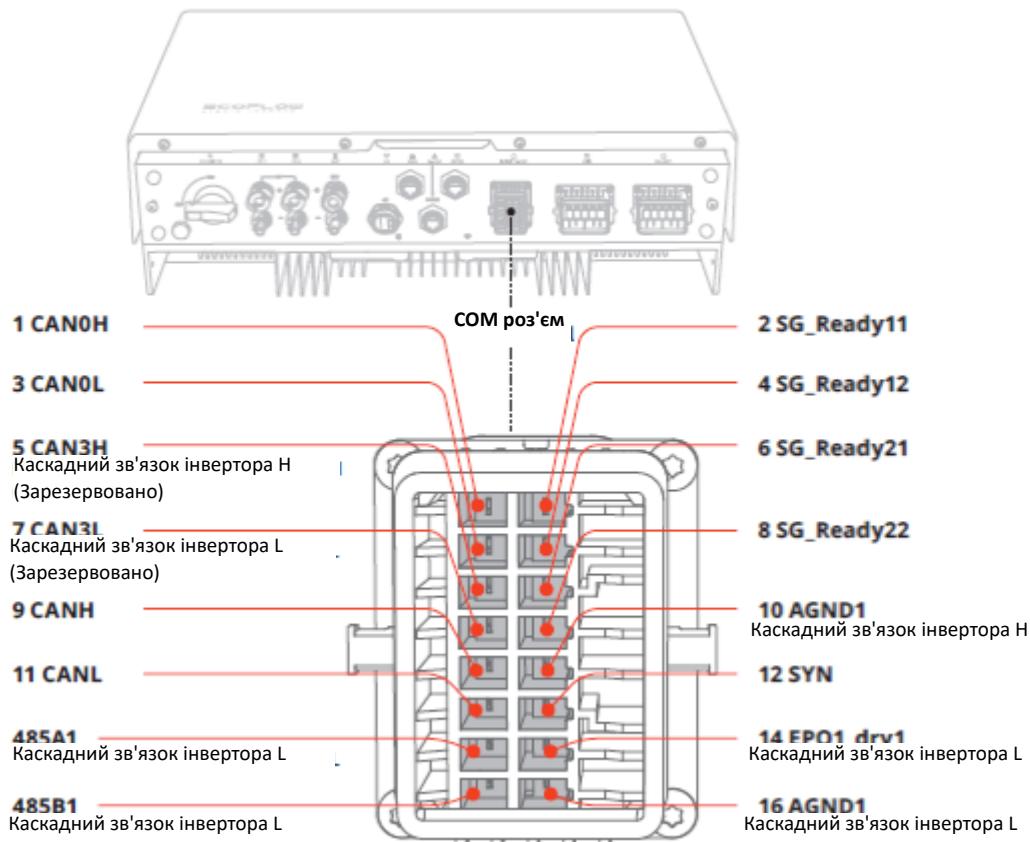

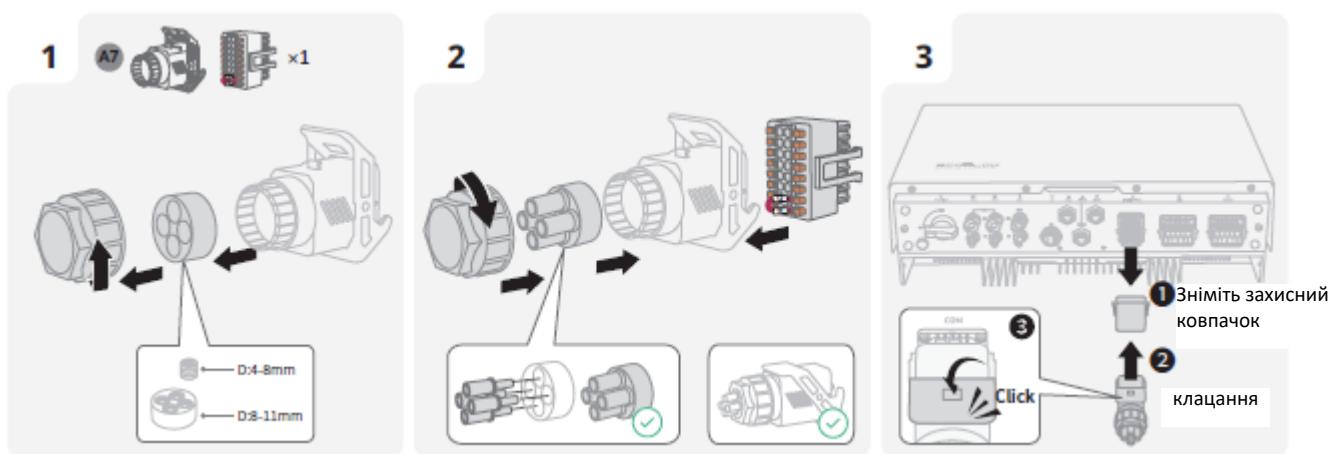


-(ДОДАТКОВО) -МОНТАЖ ЕРО

NOTICE

- Перед встановленням ЕРО, будь ласка, видаліть замикаючий дріт між PIN14 і PIN16.

ВРАГА

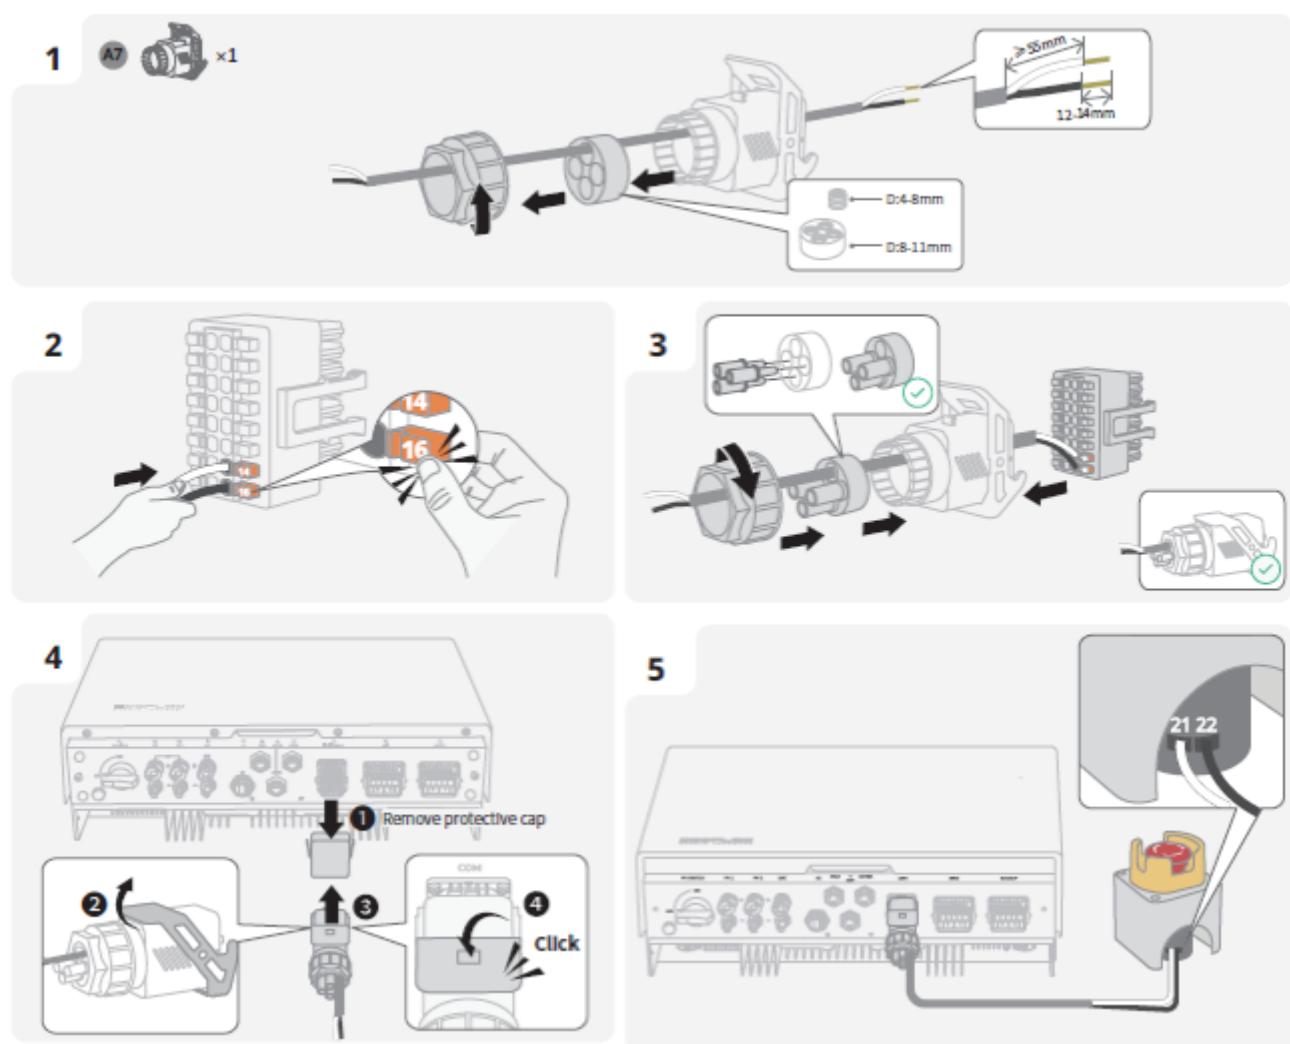

Підключення розумного лічильника

NOTICE

- Рекомендується використовувати мережевий кабель CAT5 або вище.
- Будь ласка, використовуйте розумний лічильник, що входить до комплекту.

УВАГА

МОНТАЖ ЛІЧИЛЬНИКА ADL400N-CT/D10

1 З'ЄДНУВАЛЬНИЙ КОМУНІКАЦІЙНИЙ КАБЕЛЬ РОЗУМНОГО ДАТЧИКА ПОТУЖНОСТІ

Зберіть кришталеву клему відповідно до стандарту 586 В і підключіть її до порту METER інвертора.


Від'єднайте інший кінець кабелю, відповідно, щоб виявити помаранчевий і білий, помаранчевий дроти. Підключіть помаранчевий і білий, помаранчевий дроти до клем A(+) і B(-) інтелектуального лічильника (за необхідності встановіть трубчасту клему на кінці дроту). Зверніться до наступного малюнка, рядок 1

2 ВИМІРЮВАННЯ НАПРУГИ ВОЛТЬМЕТРОМ

Зверніться до лінії 2 нижче, клеми 1, 2 і 3 підключаються до фаз a, b і C відповідно, щоб завершити відбір проб напруги.

3 ВИМІРЮВАННЯ СТРУМУ ЛІЧИЛЬНИКА

Зверніться до лінії 3 на малюнку нижче, клеми I1+, I1- підключені до а-фазного ТТ, клеми I2+, I2- підключені до b-фазного ТТ, клеми I3+, I3- підключені до с-фазного ТТ.

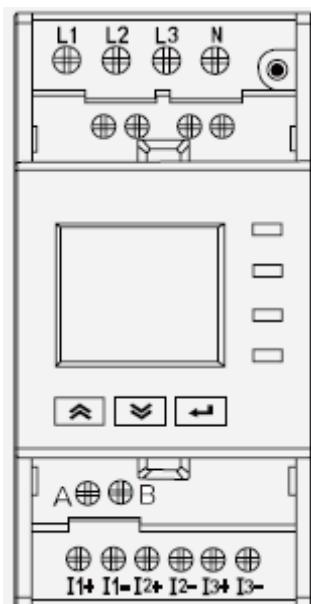

L1 Вимірювання напруги а-фази мережі

L2 Вимірювання напруги b-фази мережі

L3 Вимірювання напруги с-фази мережі

N Нейтральний полюс


I1+, I1- Мережа а-фаза СТ

I2+, I2- Мережа b-фаза СТ

I3+, I3- Мережа с-фаза СТ


A RS485 A(+)

B RS485 B(-)

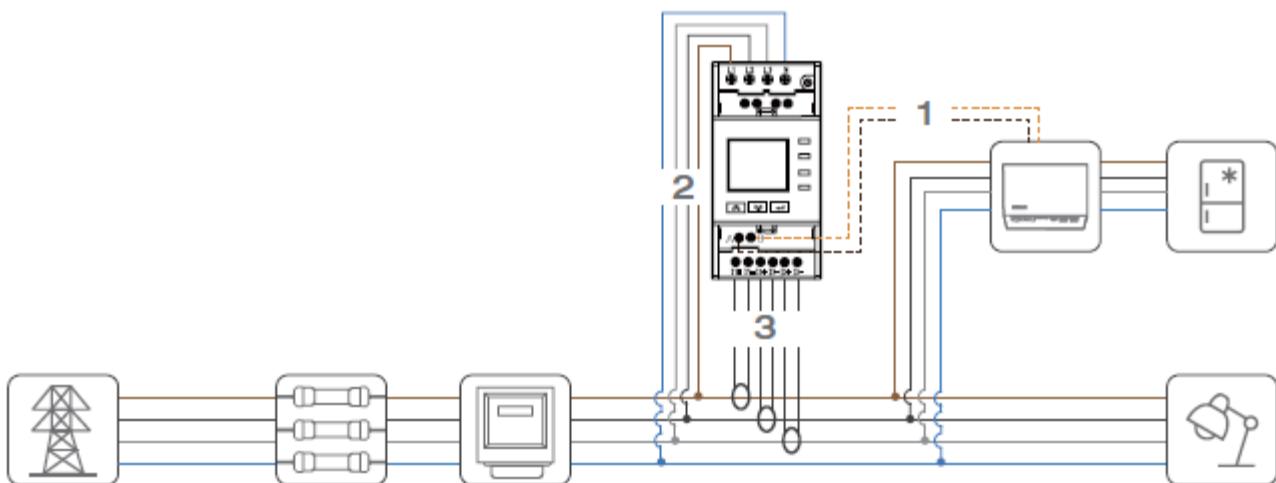


МОНТАЖ ВИМІРЮВАЛЬНОГО ПРИЛАДУ YDS60-80

| | |
|---|---|
| 1 ВИМІРЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИМ ПРИЛАДОМ Знайдіть головну мережу будинку та підключіть розумний лічильник, як показано на схемі. | Вихід для вимірювання напруги а- фази мережі Вихід для вимірювання напруги б-фази мережі Вихід для вимірювання напруги с-фази мережі Нейтральний полюс вибірки Вихід |
| 2 КОМУНІКАЦІЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМ ПРИЛАДОМ Знайдіть на вимірювальному приладі (YDS60-80) комунікаційні порти А, В і підключіть їх до порту приладу вимірювання інвертора. | Комунікаційний порт інвертора Комунікаційний порт інвертора Нейтральний полюс вибірки Вихід Вихід для вимірювання напруги с-фази мережі Вихід для вимірювання напруги б-фази мережі Вихід для вимірювання напруги а- фази мережі |

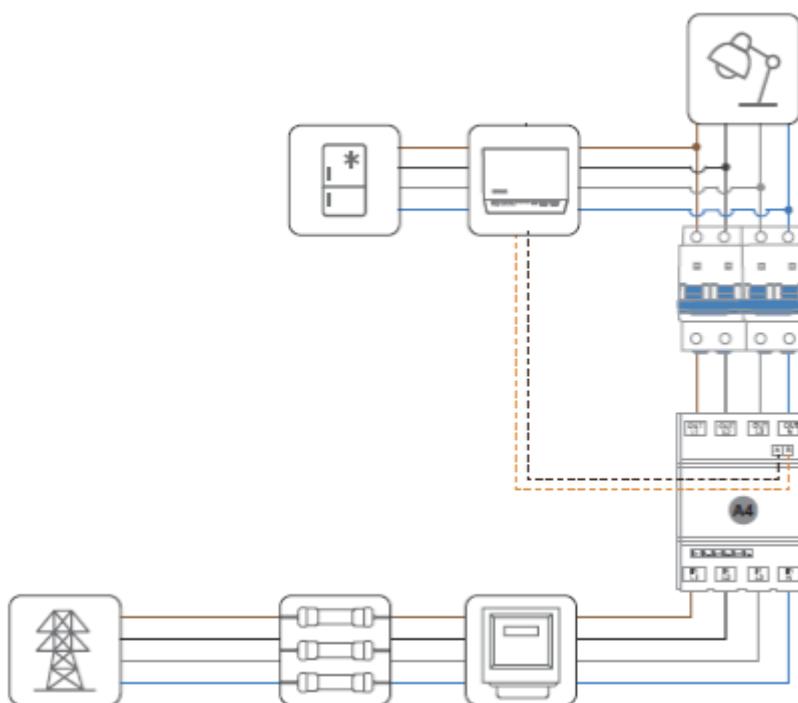

ВСТАНОВІТЬ НАКЛАДНУ КРИШКУ НА РОЗПОДІЛЬНУ КОРОБКУ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ІНВЕРТОРА

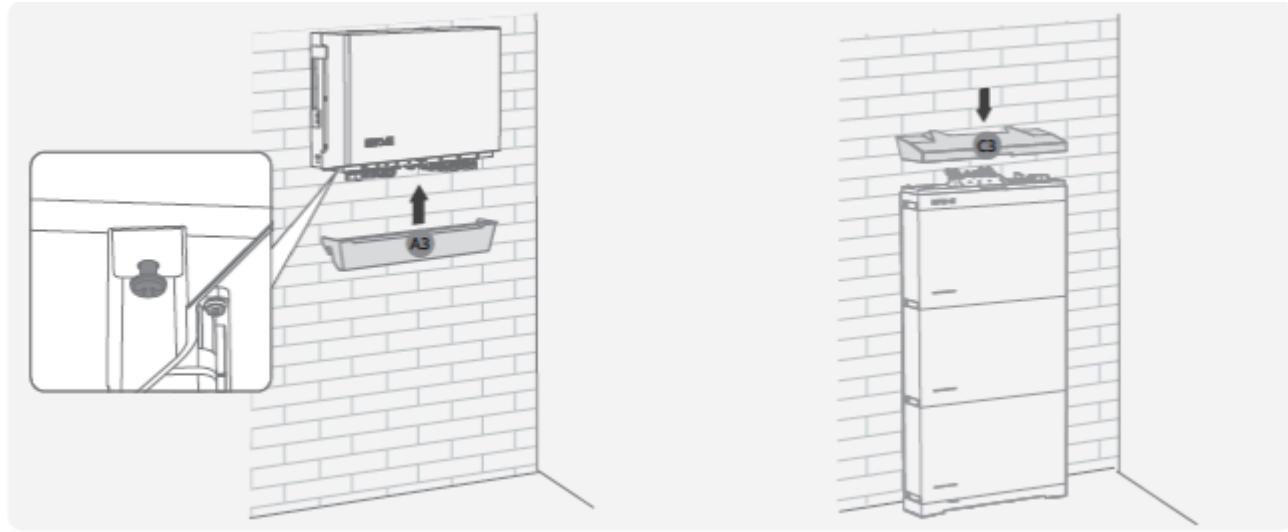

Введення системи в експлуатацію

Перевірка перед ввімкненням живлення

ки

| | Критерії приймання |
|--|--------------------|
| Обладнання | |
| Прокладання кабелів | |
| Обв'язка кабелів | |
| Заземлення | |
| Перемикачі | |
| Кабельні з'єднання | |
| Невикористані клеми та порти | |
| Монтаж середовища | |
| Обладнання встановлено правильно та надійно. | |
| Кабелі прокладені належним чином відповідно до вимог замовника. | |
| Кабельні стяжки розподілені рівномірно, задирки відсутні. | |
| Заземлювальний кабель підключено правильно, надійно та безпечно. | |
| Усі перемикачі, що підключаються до системи, вимкнені. | |
| Кабель живлення змінного/постійного струму, кабель акумулятора та кабель з'язку підключені правильно, надійно та безпечно. | |
| Невикористувані клеми та порти закриті водонепроникними кришками. | |
| Місце для встановлення є належним, а середовище для встановлення - чистим та охайним. | |

Ввімкнення системи

1. Встановіть перемикач BATTERY SWITCH у верхній частині розподільної коробки в положення ON.
2. Увімкніть перемикач змінного струму між інвертором та електричною мережею.
3. Увімкніть перемикач постійного струму між фотоелектричними модулями та інвертором, якщо він є.
4. Встановіть перемикач PV SWITCH в нижній частині інвертора в положення ON.
5. Натисніть кнопку BATTERY ON/OFF (УВІМКНЕННЯ/ВІМКНЕННЯ АКУМУЛЯТОРА) один раз збоку розподільної коробки акумулятора.
6. Спостерігайте за світлодіодом, щоб перевірити робочий стан.

Вимкнення системи



WARNING

ЗАГРОЗА

- Після вимкнення системи залишки електрики та тепла можуть спричинити ураження електричним струмом та опіки тіла. Тому вдягайте захисні рукавички і починайте працювати з обладнанням через п'ять хвилин після вимкнення.

1. Увімкніть перемикач змінного струму між інвертором та електричною мережею.
2. Встановіть перемикач PV SWITCH в нижній частині інвертора в положення OFF (вимкнено).
3. (Додатково) Натисніть і утримуйте кнопку на перемикачі фотоелектричних модулів, аби відкрити отвір для замка і заблокувати його, щоб запобігти випадковому запуску.
- Замок встановлюється замовником.
4. Встановіть перемикач BATTERY SWITCH у верхній частині розподільної коробки в положення OFF.
5. (Додатково) Натисніть і утримуйте кнопку на перемикачі акумулятора, аби відкрити отвір для замка і заблокувати його, щоб запобігти випадковому ввімкненню.
- Замок встановлюється замовником.
6. Натисніть і утримуйте кнопку BATTERY ON/OFF на розподільній коробці протягом 10 секунд, поки індикатор не згасне.
7. Послідовно від'єднайте кабелі GRID, входні фотоелектричні кабелі, кабелі акумулятора, комунікаційні кабелі та всі модулі, що

Світлодіодні індикатори



Carousel white



ГІБРИДНИЙ ІНВЕРТОР ECOFLOW POWEROCEAN

Опис

світить 1 сек
не світить 1 сек

Режим очікування / Запуск / Самоперевірка / Оновлення дистанційно / Тривога, система все ще працює



Робота в режимі прив'язки до мережі / режим backup -резервного копіювання



Вимкнення ЕРО / Несправність, система не може працювати

РОЗПОДІЛЬНА КОРОБКА ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ ECOFLOW POWEROCEAN

| Charge Status | Description |
|---------------|-------------|
| | 0-25% |
| | 25-50% |
| | 50-75% |
| | 75-99% |
| | 100% |


| Discharge Status | Description |
|------------------|-------------|
| | <5% |
| | 5-25% |
| | 25-50% |
| | 50-75% |
| | 75-100% |

Стан комунікації




Опис


Комунікація відсутня



Стан дистанційних оновлень




Наразі триває дистанційне оновлення




Опис


Несправність електричного з'єднання



Несправність комунікації



Несправний акумулятор




Несправна розподільна коробка акумулятора

Підготовка системи до експлуатації


1 ЗАВАНТАЖТЕ ТА ВСТАНОВІТЬ ДОДАТОК ECOFLOW PRO (ТІЛЬКИ ДЛЯ ІНСТАЛЯТОРА)

Відскануйте QR-код або завантажте за посиланням:
<https://download.ecoflow.com/ecoflowproapp>

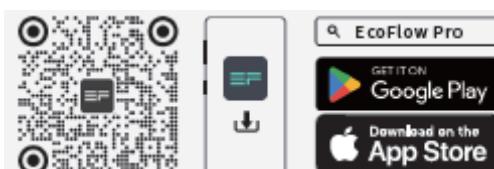


2 ВХОД

Введіть обліковий запис інсталятора та пароль.

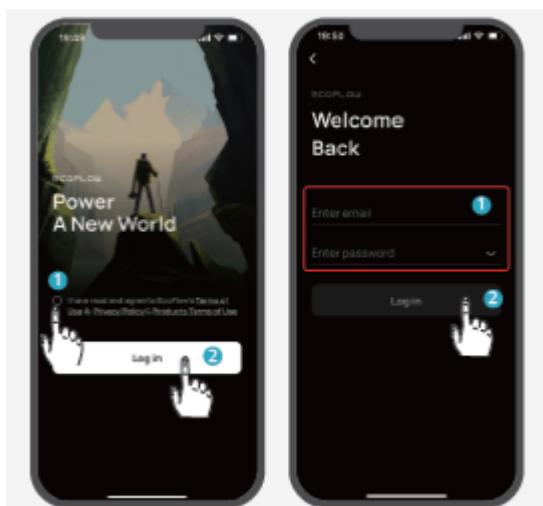

3 ДОДАТИ ПРИСТРОЙ

Натисніть Add System/Додати систему або + для автоматичного пошуку Bluetooth-пристроїв поблизу і натисніть EcoFlow PowerOcean для підключення, а потім натисніть Finish/Готово, для того щоб продовжити.

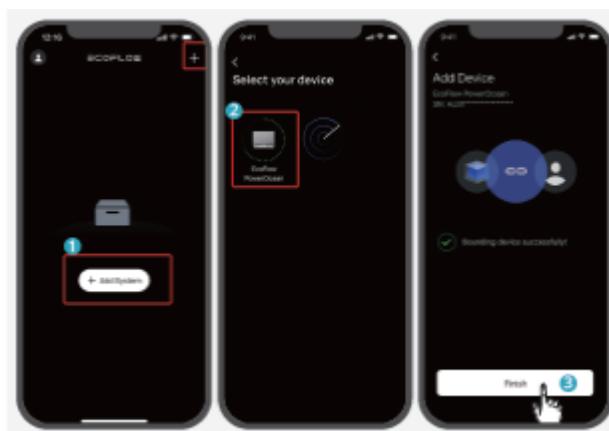


4 ПІДГОТОВКА ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Після успішного прив'язування пристрій переходить до триетапного процесу введення в експлуатацію.

Етап 1: Налаштування Інтернету натисніть Internet Setup/Налаштування Інтернету, щоб розпочати конфігурацію мережі.

a. Wi-Fi

Натисніть WiFi, виберіть відповідне ім'я WiFi, введіть пароль і натисніть продовжити.



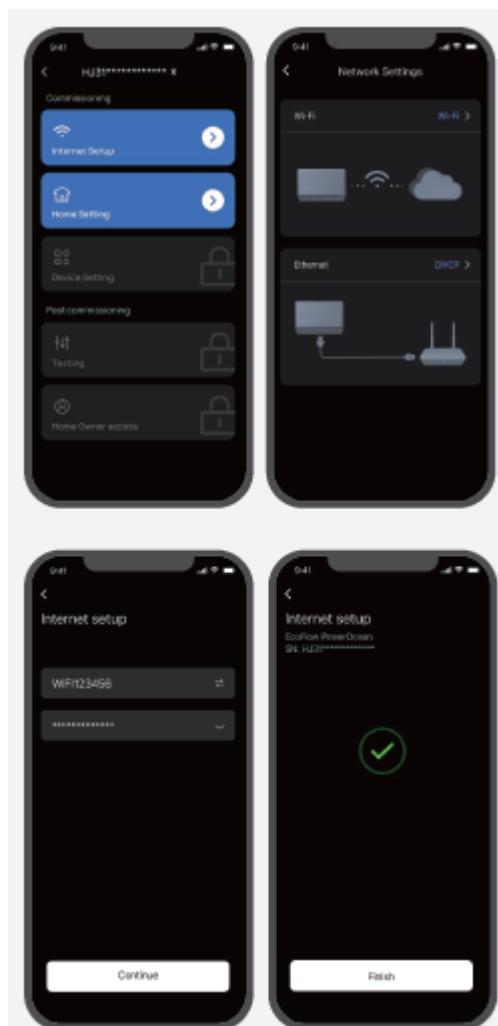


b. Ethernet

Натисніть Ethernet, аби встановити режим DHCP/статичний, і натисніть Готово. (Доступні обидва способи)




- За замовчуванням налаштування IP-адреси - це режим DHCP, який отримує IP-адресу автоматично.
- У статичному режимі вам потрібно ввести IP-адресу вручну, будь ласка, переконайтесь, що IP-адреса не конфліктує з іншими пристроями, ви можете відвідати роутер, щоб перевірити IP-адреси інших пристроїв.

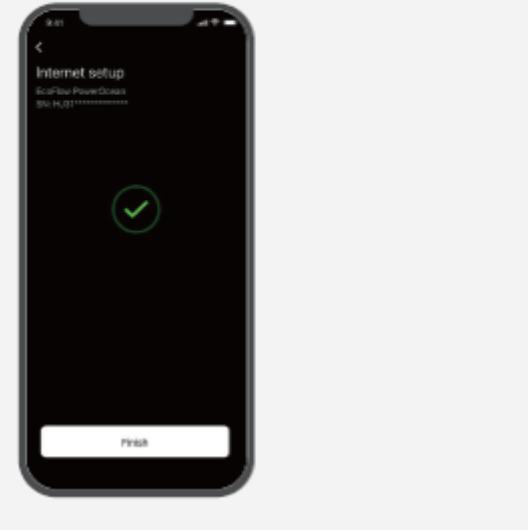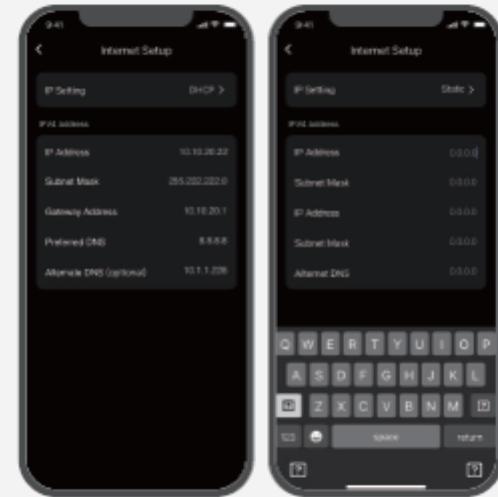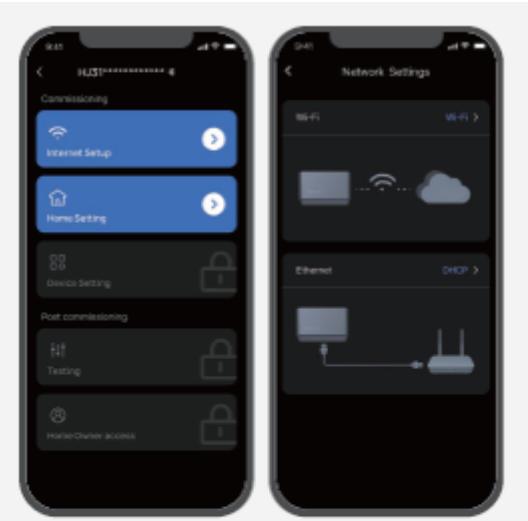


Етап 2: Налаштування будинку

Натисніть Home Setting/Налаштування будинку, аби ввести відповідну адресу будинку і, нарешті, встановити тариф на електроенергію.

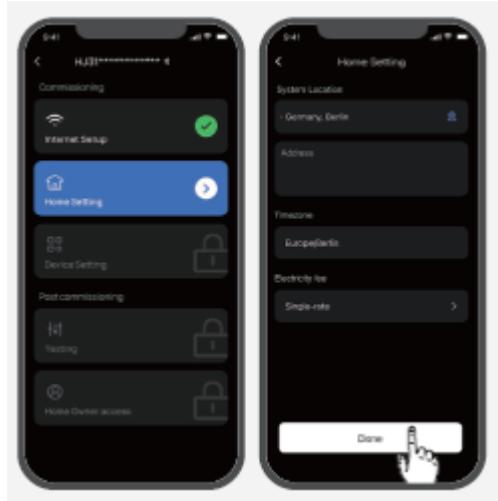

Етап 3: Налаштування пристроя

- Натисніть Device Setting/Налаштування пристроя, аби переконатися, що пристрой у списку пристройв збігаються з підключеними пристроями.
- Встановіть код мережі, режим роботи системи та обмеження вхідної потужності.
- Натисніть Done/Готово, для завершення введення в експлуатацію.


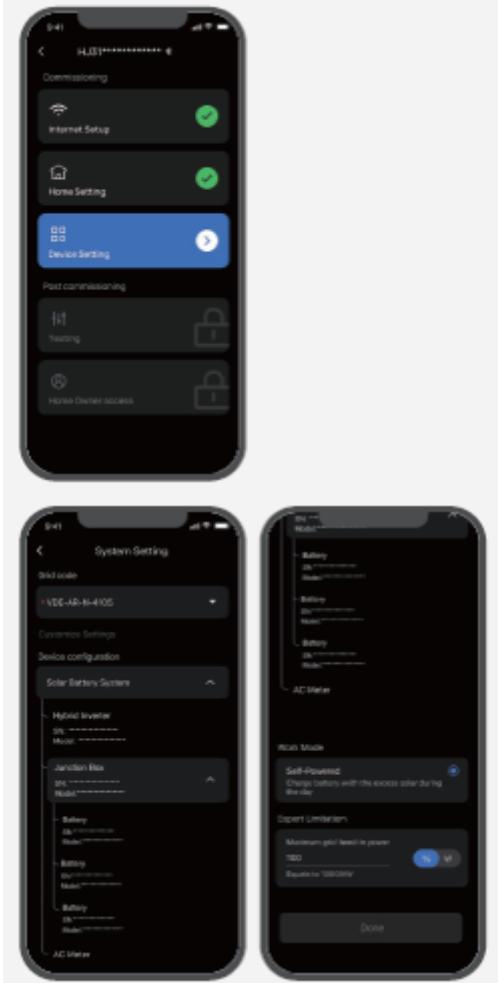


5 (ДОДАТКОВО) ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ДО Додаток EcoFlow

Для тестування функції автономної роботи ви можете натиснути кнопку для перемикання стану з'єднання системи.

ЗАВАНТАЖЕННЯ ДОДАТКУ ECOFLOW (ТІЛЬКИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ)

Відскануйте QR-код або завантажте за посиланням:
<https://download.ecoflow.com/app>

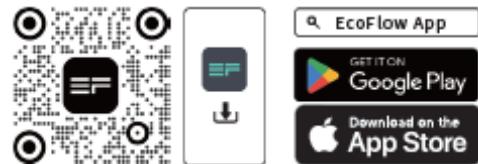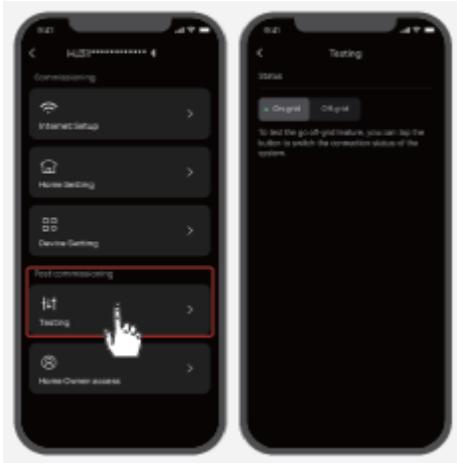

6 ДОСТУП ВЛАСНИКА БУДИНКУ

Натисніть Home Owner Access/доступ власника будинку для отримання QR-коду доступу власника будинку, щоб користувачі могли його відсканувати.



- Після додавання пристроя ECOFLOW PowerOcean за допомогою додатку ECOFLOW, користувачі сканують QR-код доступу власника будинку, аби прив'язати його.



ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:

storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:

Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30

Сб.: с 09:00 по 16:00

Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:

+38 (044) 360-46-77

+38 (066) 77-395-77

+38 (097) 77-236-77

+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара: <https://storgom.ua/product/ecoflow-213676.html>

Другие товары: <https://storgom.ua/komplektuyushie-dlya-zaryadnyh-stancij.html>